


Liite 4
Jäteveden tarkkailuohjelma
05.05.2020

Liite 4 Jäteveden tarkkailuohjelma

Tämä asiakirja on Heinolan kaupungin vesilaitoksen ("Vesihuoltolaitos") ja Versowood Oy:n ("Toiminnanharjoittaja") välisen Teollisuusjätevesisopimuksen liite 4.

Teollisuusjäteveden laatua tarkkaillaan ottamalla viemäriin johdettavista maalinpesu- ja liimanpesuvesistä näytteitä. Näytteet otetaan kertanäytteinä Toiminnanharjoittajan ja Vesihuoltolaitoksen sopimista näytteenottopisteistä. Näytteenottopisteiden sijainti tehdasalueella on esitetty alla olevassa kartassa. Näytteenottaja vastaa näytteiden edustavuudesta.

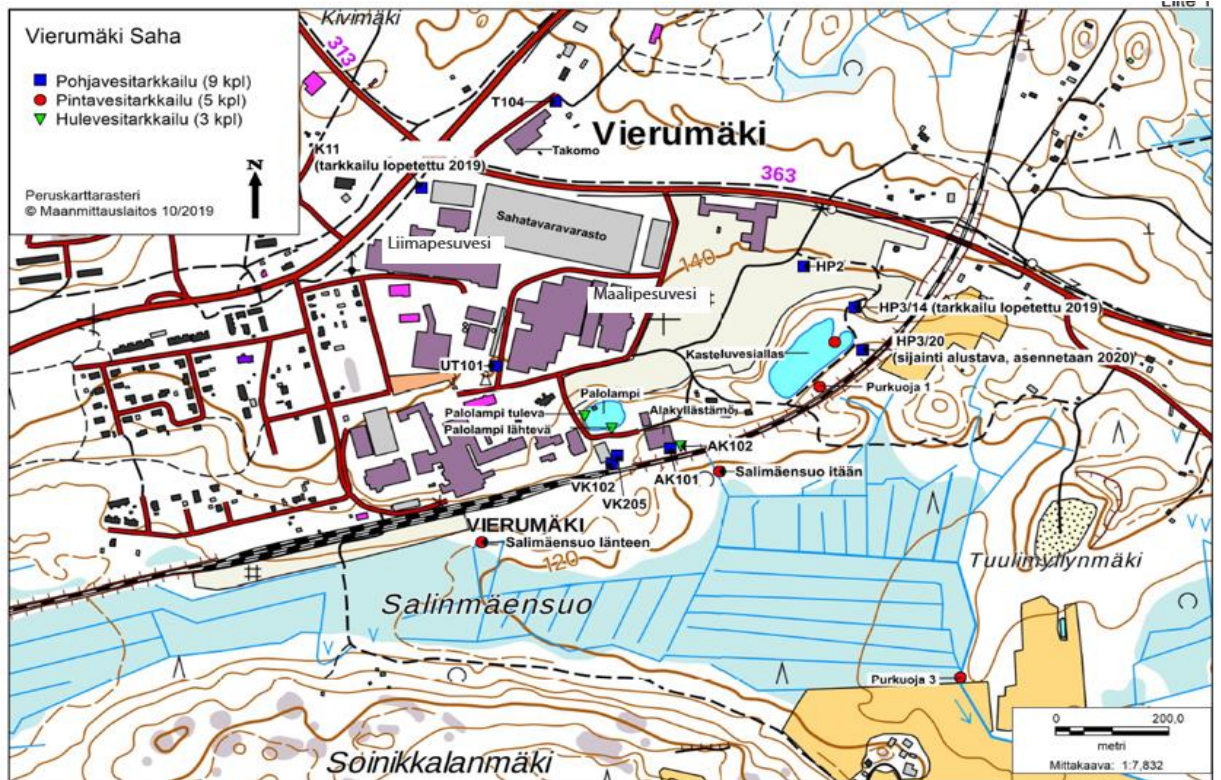

Alla olevaan taulukkoon on merkitty suureet/aineet, jotka analysoidaan näytteistä (merkitty X:llä) esitetyllä tiheydellä. Näytteenotot tulee ajoittaa vuoden ajalle mahdollisimman tasaisin väliajoin kuitenkin laitoksen ollessa toiminnassa.

| Suure/aine | Liimanpesuvedet 2 krt/v | Maalinpesuvedet 2 krt/v | Suure/aine | Liimanpesuvedet 1 krt/v | Maalinpesuvedet 1 krt/v |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| COD _{Cr} | X | X | Elohopea | X | |
| pH | X | X | Kadmium | X | |
| Formaldehydi | X | X | Kokonaiskromi | X | |
| Fenoli | X | X | Kromi VI (Cr ⁶⁺) | X | |
| | | | Kupari | X | |
| | | | Lyijy | X | |
| | | | Nikkeli | X | |
| | | | Sinkki | X | |
| | | | VOC-yhdisteet | X | X |

Jätevesinäytteet analysoidaan ulkopuolisessa akkreditoitussa laboratoriossa. Tutkimukset tehnyt laboratorio lähettää tarkkailutulokset Vesihuoltolaitoksen yhteyshenkilölle (Teollisuusjätevesisopimuksen liite 3).

Liite 4
Jäteveden tarkkailuohjelma
05.05.2020

Tarkkailuohjelman muutoksista voidaan neuvotella jommankumman Osapuolen pyynnöstä. Muutokset tarkkailuohjelmaan tehdään kirjallisesti.

Allekirjoitukset

Vesihuoltolaitoksen puolesta
paikka ja aika

Toiminnanharjoittajan puolesta
paikka ja aika

Ari Matteenen
Rakennuspäällikkö

Ville Kopra
Toimitusjohtaja